

■寸法表

単位：mm

| 品番 | 建材試験センター試験成績書番号 | | 温度ヒューズ 溶断温度 |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| | 温度ヒューズ作動試験 | 漏煙試験 | |
| VB-FW100SA2 VB-FW150SA2 | 第7H66393号 | 第7H66392号 | 72℃ |

| 品番 | A | B | C | E | F | G | 通用パイプ |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|
| VB-FW100SA2 | 141 | 122 | 97 | 62 | 127 | 87 | φ100 |
| VB-FW150SA2 | 190 | 171 | 147 | 87 | 176 | 137 | φ150 |

■性能表

| 品番 | 圧損係数 | | 直管相当長 m | | 隙間相当開口面積 cm ² | | 質量 Kg |
|-------------|------|------|------------|----|-----------------------------|-----|----------|
| VB-FW100SA2 | 排気 | 1.95 | 排気 | 11 | 排気 | 56 | 0.4 |
| | 給気 | 1.38 | 給気 | 8 | 給気 | 67 | |
| VB-FW150SA2 | 排気 | 2.05 | 排気 | 17 | 排気 | 123 | 0.7 |
| | 給気 | 1.58 | 給気 | 13 | 給気 | 140 | |



■部品表

| 番号 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|---------|------|-------|--------|
| 1 | ダンパーリング | 1 | ステンレス | t1.5 |
| 2 | 羽根 | 1組 | ステンレス | t1.5 |
| 3 | バネ | 1, 2 | ステンレス | φ1.2 |
| 4 | 支持ピン | 1 | ステンレス | φ3.2 |
| 5 | 温度ヒューズ | 1 | リン青銅板 | t0.4 |
| 6 | 抜け止め用具 | 3 | ステンレス | t0.4 |
| 7 | フレーム | 1 | ステンレス | t0.6 |
| 8 | ベントキャップ | 1 | ステンレス | t0.5 |
| 9 | 防虫網 | 1 | ステンレス | 10メッシュ |

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（ベントキャップ・防虫網）
[耐塩害仕様]

＜ご注意＞

- ・防虫網の点検できる場所にお取付ください。
- ・台所の排気用途として使用する場合、換気扇本体に
グリスフィルターを装着してください。

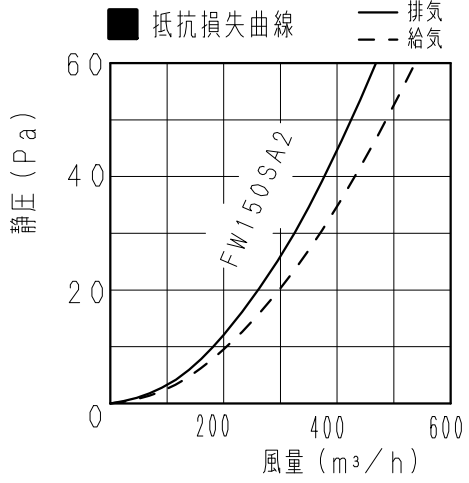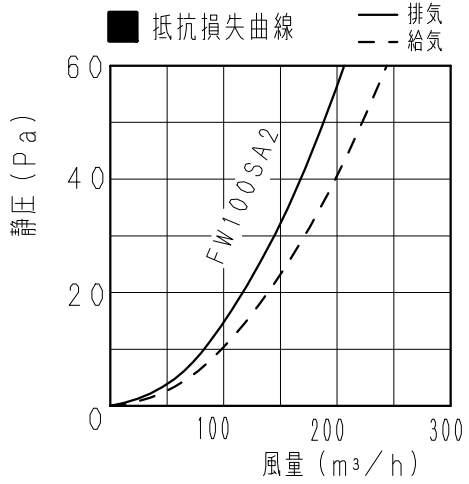

| | | | |
|---|----------|----------------------------|--------|
| 名称 | | 品番 | |
| 防火ダンパー付平形ベントキャップ（ステンレス製） ＜縦ガラリ・防虫網付＞ | | VB-FW100SA2 VB-FW150SA2 | |
| 作成年月日 | 99.02.23 | 尺 度 図 面 | VED147 |
| 改訂年月日 | 15.02.04 | Free整理番号 | |
| 改訂No. | | | 6 |