工事説明書　給排気グリル

品　番	VB-GE150P　VB-GE200P

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

🛇	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない


禁止

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

⚠注意

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

■炎があたるおそれのある場所には取り付けない

禁止

プラスチック部品が変形したり、着火して火災となるおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

お願い

■台所など、油煙の発生する場所には取り付けないでください。
ルーバーの破損の原因となります。

■高温になる場所には取り付けないでください。
ルーバーの変形の原因となります。

■次のような配管工事はしないでください。

(1)極端な曲げ　(2)吐出口すぐそばでの曲げ　(3)多数回の曲げ　(4)接続ダクト径を小さくする



取り付け参考図

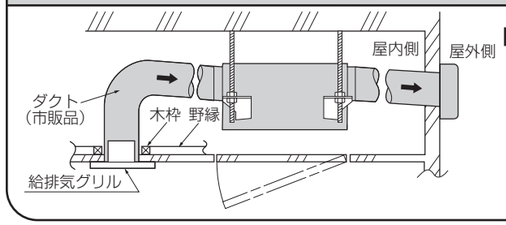

■ダクトは必ず屋外側に下り勾配を設けてください。
(勾配1/100～1/50)
雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。

各部の名前と寸法　単位：mm

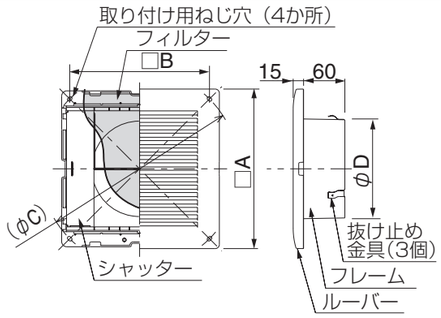

品　番	A	B	C	D	接続ダクト径
VB-GE150P	230	202	285	144	φ150
VB-GE200P	280	250	354	197	φ200

付属品

タッピンねじ（φ4×30L）	…4個
パッキン	……2個

接続ダクト（市販品）

呼び径	種　類
φ150 φ200	塩化ビニル管（VU,VP)
	ステンレス鋼管
	鋼板スパイラルダクト
	アルミフレキダクト

※φ200はVP管に取り付きません。

取り付け方法

①下図を参考に、付属のパッキンをフレームに貼り付ける。

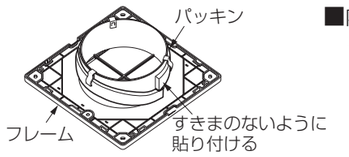

■内径が大きなVU管等には、パッキンを2枚重ねて貼りつける。

②ルーバーとフィルターをフレームから取りはずす。



③ダクトの外周に補強枠を作り、野縁に取り付ける。

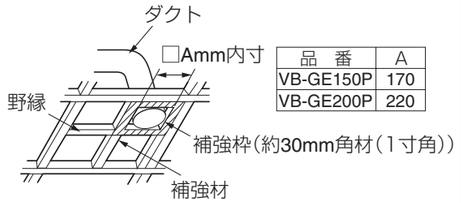

品　番	A
VB-GE150P	170
VB-GE200P	220

■ダクトの先端は補強枠にあわせてください。

④天井材をはり付け、フレームをダクトに挿入し、付属のタッピンねじ(4個)で取り付ける。

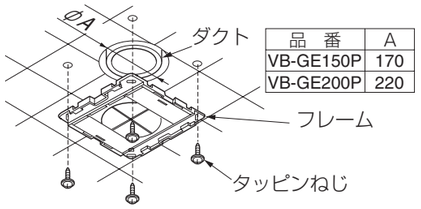

品　番	A
VB-GE150P	170
VB-GE200P	220



■ダクトに、フレームをしっかり押し込んでください。

■天井材には寸法表の穴をあけてください。
■ねじは締め付けすぎないようにしてください。

⑤風量調節をする場合は、シャッターをスライドさせて調節する。

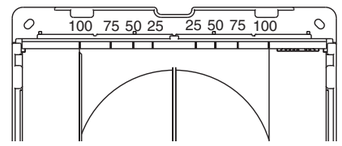

■数値は、シャッターが左右同じ位置での開口率を表しています。
(工場出荷時は全開です。)

⑥フィルターをルーバー裏面の中央にセットして、ルーバーをフレームに取り付ける。

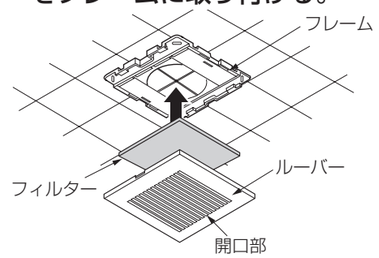

■フィルターはルーバーからはみださないようにしてください。
■ルーバーはカチッと音がするまで押し込んで、確実に取り付けてください。

お手入れのしかた

フィルターのはずしかた

①ルーバーの切欠部(両側)を持って、ルーバーを下へ引き下げてはずす。

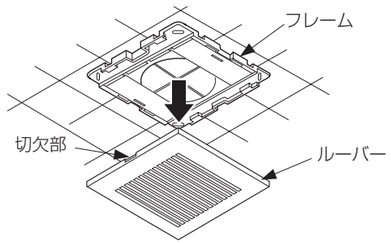

②フィルターをはずす。

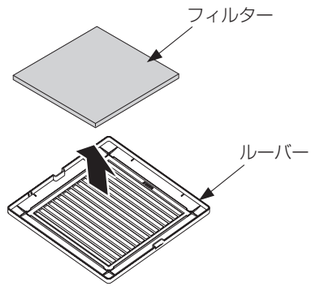

汚れをとる

掃除機でほこりを吸い取る。
汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、汚れを落としてから水でよくすすぎ洗いをし、日陰でよく乾かす。
(もみ洗いはさけ、押し洗いをしてください。)



フィルターの取り付けかた

①フィルターをルーバー裏面の中央にセットする。



■フィルターはルーバーからはみださないようにしてください。

②ルーバーをフレームに取り付ける。

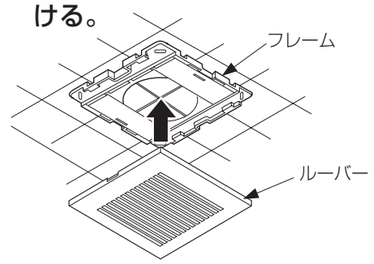

■ルーバーはカチッと音がするまで押し込んで、確実に取り付けてください。

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL (0568)81-0510

GE150P451B-P1102-2066