



単位：mm

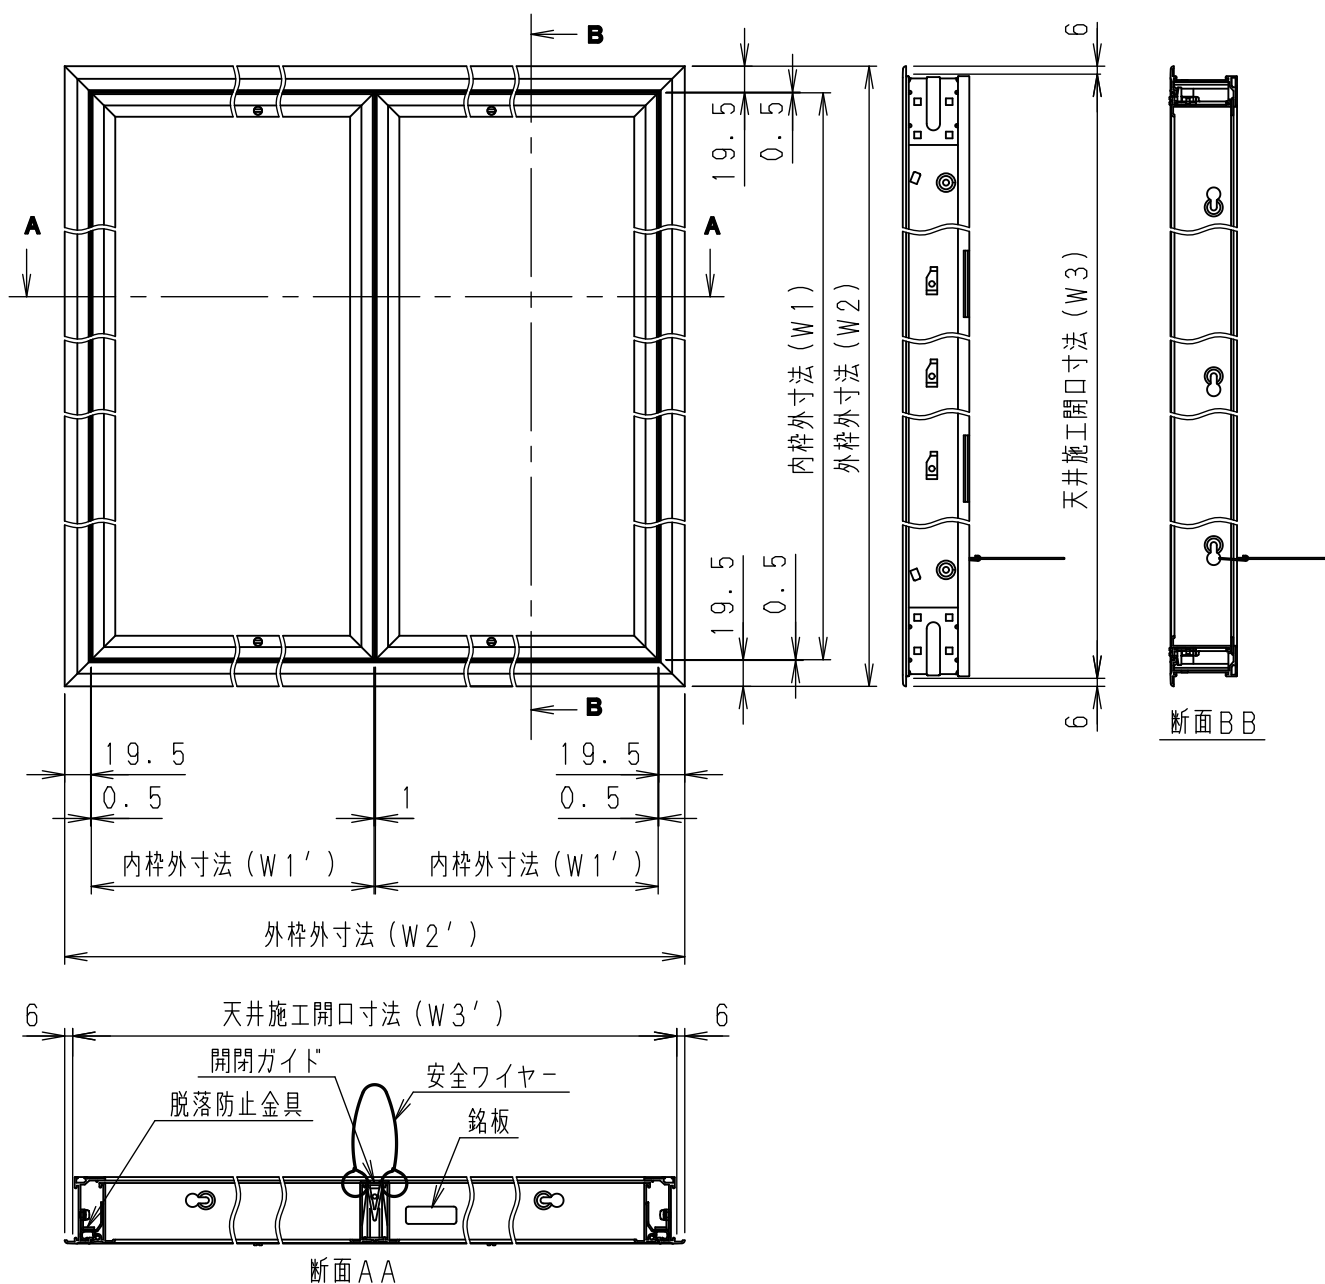

|             | 内枠外寸法 (W1×W1') | 外枠外寸法 (W2×W2') | 天井施工開口寸法 (W3×W3') |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| VB-TK6012A2 | 592 × 594      | 632 × 1229     | 620 × 1217        |
| VB-TK9090A2 | 889 × 444      | 929 × 929      | 917 × 917         |
| VB-TK9015A2 | 889 × 744      | 929 × 1529     | 917 × 1517        |
| VB-TK1012A2 | 989 × 594      | 1029 × 1229    | 1017 × 1217       |
| VB-TK8012A2 | 789 × 594      | 829 × 1229     | 817 × 1217        |

|                          |              |          |                                                         |       |
|--------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|
|                          |              |          |                                                         |       |
| 名 称                      |              |          | 品 番                                                     |       |
| 点検口（熱交換気用点検口）            |              |          | VB-TK6012A2, TK9090A2<br>TK9015A2, TK1012A2<br>TK8012A2 |       |
| 作成年月日                    | ' 25. 02. 19 | 尺 度 図 面  | VTD400-1                                                | 改訂No. |
| 改訂年月日                    |              | Free整理番号 |                                                         | 0     |
| パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社 |              |          |                                                         |       |

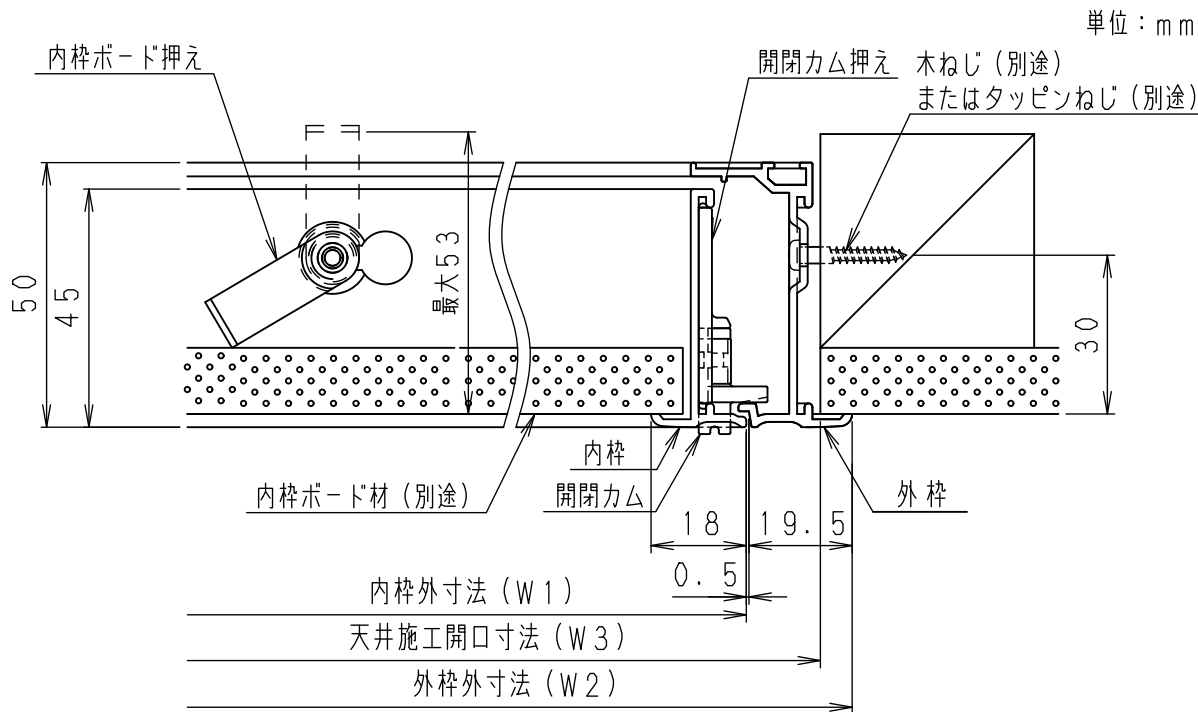

※点検口は取付用野縁（木材）を開口部に合わせて、必ず四方枠を設け  
木ねじまたはタッピンねじで確実に固定してください。

### 木製天井下地断面納まり図

|             | 天井施工開口寸法 (W3×W3') | 内枠ボード材切断寸法 | 内蓋数 |
|-------------|-------------------|------------|-----|
| VB-TK6012A2 | 620 × 1217        | 568 × 570  | 2   |
| VB-TK9090A2 | 917 × 917         | 865 × 420  | 2   |
| VB-TK9015A2 | 917 × 1517        | 865 × 720  | 2   |
| VB-TK1012A2 | 1017 × 1217       | 965 × 570  | 2   |
| VB-TK8012A2 | 817 × 1217        | 765 × 570  | 2   |

| 部 材 名     | 材 料                   | 備 考                |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 外枠        | アルミニウム合金押出形材A6063S-T5 | 陽極酸化皮膜6μm          |
| 内枠        | アルミニウム合金押出形材A6063S-T5 | 陽極酸化皮膜6μm          |
| ヒンジ材      | アルミニウム合金押出形材A6063S-T5 | 陽極酸化皮膜6μm          |
| コーナー金具    | SGCC-NC               |                    |
| 開閉カム      | 亜鉛合金ダイカスト             | 電気亜鉛めっき（三価クロメート処理） |
| 開閉カム押え    | ポリアセタール               |                    |
| 脱落防止金具    | SPCC                  | 電気亜鉛めっき（三価クロメート処理） |
| 内枠ボード押え   | SPCC                  | 電気亜鉛めっき（三価クロメート処理） |
| ボード押えアングル | アルミニウム合金押出形材A6063S-T5 | 陽極酸化皮膜6μm          |
| 安全ワイヤー    | SUS304-WPA            |                    |
| 開閉ガイド     | ポリアセタール               |                    |

| 名 称                      |             | 品 番                                                     |       |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 点検口（熱交換気用点検口）納まり図        |             | VB-TK6012A2, TK9090A2<br>TK9015A2, TK1012A2<br>TK8012A2 |       |
| 作成年月日                    | '25. 02. 19 | 尺 度 図 面                                                 | 改訂No. |
| 改訂年月日                    |             | Free整理番号                                                | 0     |
| パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社 |             |                                                         |       |